



212303100255



中环康源

—ZHONG HUAN KANG YUAN—

统一社会信用代码：

91510100782288124U

项目编号：

SCZHKYWSJSFWYX
GS11361-0001

四川中环康源卫生技术服务有限公司



环境 监测 报告

编号：CDZH（环）-2024-J1493

项 目 名 称：四川金忠食品股份有限公司

项 目 地 址：四川省成都市邛崃市新邛路 517 号

监 测 类 别：委托监测

签 发 日 期：2025 年 2 月 17 日

监 测 报 告 声 明

1、本机构通过计量认证项目，监测报告封面页加盖 CMA 章（鲜章）、检验检测专用章（鲜章），内容页有公司授权签字人签字并加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）方能生效。

2、本机构未通过计量认证项目，监测报告封面加盖检验检测专用章（鲜章），内容页有公司授权签字人签字并加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）。

3、监测报告中凡出现数据涂改、内容增删、签字不完整以及未加盖检验检测专用章（鲜章）者均视为无效报告。

4、客户如需复印监测报告（全文复印除外），应经我公司质量负责人批准并履行相关手续后方可实施。

5、对监测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内提出书面意见，逾期不予受理。

6、本报告仅对采样、送检样品的检测数据负责，不对送检样品来源负责。

7、除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准期限不再留样。

8、除客户特别申明并支付档案管理费以外，项目档案（检测的所有记录）按规定期限保存。

9、本监测报告不得作为商品广告，不得夸大宣传之用。

网址：<http://www.zhkyzh.cn/>

电话：028—85142138


传真：028—85142138

公司地址：成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 3 层 1 号附 1 号、8 层 1 号



微信公众号

环境监测工作程序框图

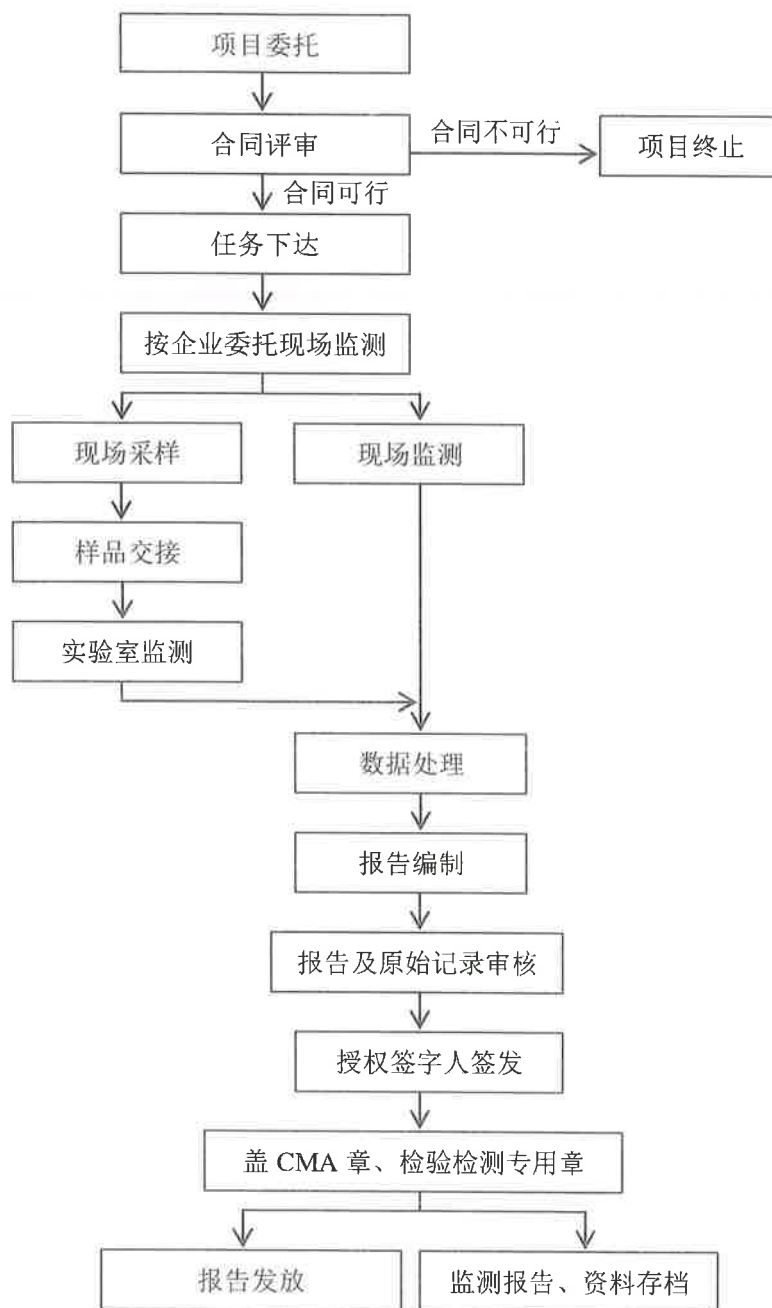

环境监测报告

一、监测基本情况及污染源信息

受四川金忠食品股份有限公司委托，我公司于 2025 年 02 月 05 日对该公司有组织排放废气进行了监测，并于 2025 年 02 月 07~08 日进行了样品分析检测。该公司位于四川省成都市邛崃市新邛路 517 号。该公司在监测期间生产正常，环保设施正常运行。

表 1-1 有组织废气排放源基本信息

监测点位编号	污染源名称	污染源安装（立项）日期	净化设施名称	断面位置	采样管道尺寸（mm）	排气筒高度（m）
P1#	锅炉废气排气筒	2021 年 3 月	低氮燃烧	距前端出口 6.7m 距后端弯管 4.3m	Φ600	15

二、监测项目

表 2-1 有组织排放废气

监测点位编号	污染源名称	监测项目	监测频次
P1#	锅炉废气排气筒	排气参数、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烟气黑度	3 次/天，1 天

三、监测方法及方法来源

表 3-1 有组织排放废气监测方法及方法来源

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器型号（编号）	检出限
样品采集	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	自动烟尘（气）测试仪 ZR-3260（YQ18005）	/
	固定源废气监测技术规范	HJ/T 397-2007		
颗粒物	重量法	HJ 836-2017	十万分之一电子天平 AUW120D（YQ20013）	1.0 mg/m ³
氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	自动烟尘（气）测试仪 ZR-3260（YQ18005）	3 mg/m ³
二氧化硫	定电位电解法	HJ 57-2017	自动烟尘（气）测试仪 ZR-3260（YQ18005）	3 mg/m ³
一氧化碳	定电位电解法	HJ 973-2018	自动烟尘（气）测试仪 ZR-3260（YQ18005）	3 mg/m ³
烟气黑度	林格曼望远镜法	HJ 1287-2023	林格曼测烟望远镜 SC8030（YQ20352）	/

四、评价标准

有组织排放废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烟气黑度执行《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）表 2 高污染燃料禁燃区内标准。

以下空白

五、监测结果

表 5-1 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目		监测结果				标准限值	评价
				第一次	第二次	第三次	均值	DB51/2672-2020 表 2	
2025.02.05	锅炉废气排气筒（15m）P1#	标干流量（m³/h）	2859	3213	2996	3023	/	/	
		流速（m/s）	4.0	4.5	4.2	4.2	/	/	
		烟温（℃）	62.8	63.1	62.7	62.9	/	/	
		含湿量（%）	8.82	8.82	8.82	8.82	/	/	
		氧含量（%）	5.0	5.1	5.1	5.1	/	/	
		颗粒物	实测浓度（mg/m³）	1.4	1.6	1.3	1.4	/	/
			折算浓度（mg/m³）	1.5	1.8	1.4	1.6	10	达标
		二氧化硫	实测浓度（mg/m³）	<3	<3	<3	<3	/	/
			折算浓度（mg/m³）	<3	<3	<3	<3	10	达标
		氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	24	20	20	21	/	/
			折算浓度（mg/m³）	26	22	22	23	30	达标
		一氧化碳	实测浓度（mg/m³）	<3	<3	<3	<3	/	/
			折算浓度（mg/m³）	<3	<3	<3	<3	100	达标
		烟气黑度	林格曼黑度（级）	<1	<1	<1	/	≤1	达标


注：根据《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020），以基准氧含量 3.5%对实测浓度进行折算。

六、监测结论

有组织排放废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烟气黑度监测结果满足《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）表 2 高污染燃料禁燃区内标准。

以下空白

七、监测布点示意图

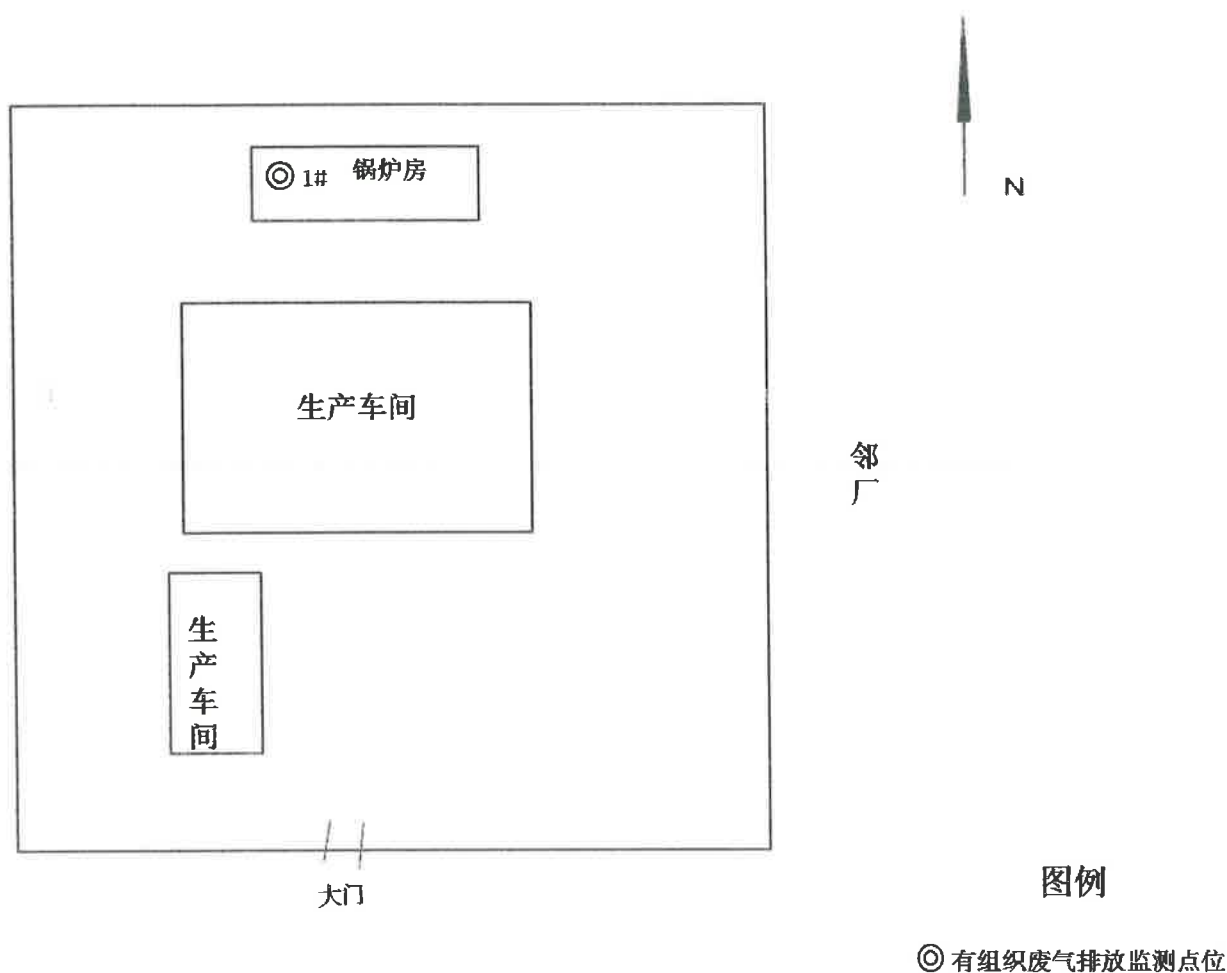

以下空白

编制: 杨光静;日期: 2025.02.14;审核: 李哲;日期: 2025.2.17;签发: 蔡强;日期: 2025.2.17。



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 212303100255

名称 四川中环康源卫生技术有限公司

地址 成都市高新区科园南路5号蓉药大厦3层1号附1号、8层1号附1号

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由四川中环康源卫生技术有限公司承担。

许可使用标志



212303100255

发证日期: 2021年11月17日

有效期至: 2027年11月16日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。